


キョウデングループ環境データ(2024年度)


事業所名	エネルギー				廃棄物			水資源	水質測定結果(括弧内は各自治体の基準値) / 「-」は測定対象外							PRTR物質 移動量
	熱エネルギー 使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Scope1)	電気使用量	CO <sub>2</sub> 排出量 (Scope2)	総排出量	再資源化量	再資源化率	井水・市水 使用量	pH	BOD	COD	SS	n-ヘキサン (鉱油類)	n-ヘキサン (動植物油類)	大腸菌群数	
	kL	t-CO <sub>2</sub>	kWh	t-CO <sub>2</sub>	千kg	千kg	%	千m <sup>3</sup>	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm	
長野事業所	5,468	1,005	22,339,782	9,405	3,611	3,478	1	500	7.2-8.0 (5.8-8.6)	18 (20)	-	3 (50)	<1 (5)	<1 (30)	0 (3000)	14.1
東北事業所	2,628	331	9,935,083	4,739	2,208	1,930	1	365	6.3-7.8 (6-8)	8 (12)	-	9 (30)	-	-	-	13.3
プレマルチセンター	1,841	571	6,548,934	2,993	1,507	1,412	1	149	7.2-7.6 (5.8-8.6)	16 (20)	-	3 (40)	<0.5 (5)	<0.5 (10)	-	
大阪事業所	3,853	911	15,220,437	6,606	1,355	971	1	326	6.6-8.0 (5.8-8.6)	12 (20)	17 (20)	4 (25)	<1 (3)	<1 (3)	0 (3000)	40.4
めっきセンター	347	306	862,745	374	98	0	0	57	6.7-7.6 (5.7-8.7)	31 (600)	(-)	8 (300)	<2 (5)	2.3 (30)	-	
静岡事業所 (キョウデンレゾリューション)	1,728	76	6,741,300	2,905	327	278	1	22	特定施設対象外							-
和歌山事業所 (キョウデンレゾリューション)	72	0	286,200	123	2	0	0	0	特定施設対象外							-
タイ事業所 (KYODEN(THAILAND)CO.,LTD.)	4,790	897	48,463,885	29,529	8,273	6,705	1	714	7.83 (5.5-9.0)	16.52 (500)	54.08 (750)	6.75 (200)	-	-	-	海外のため 法規制対象外

キョウデングループ 基板4事業所 環境データ


電気使用量

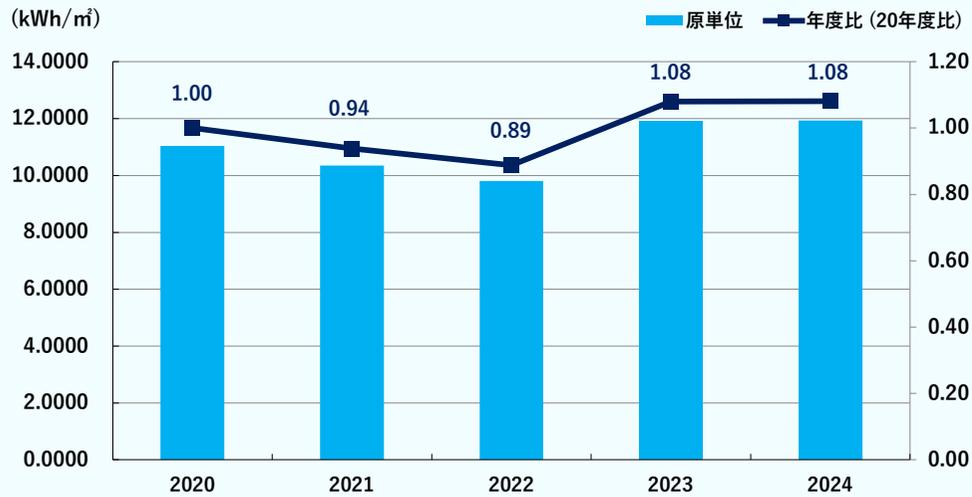


水使用量

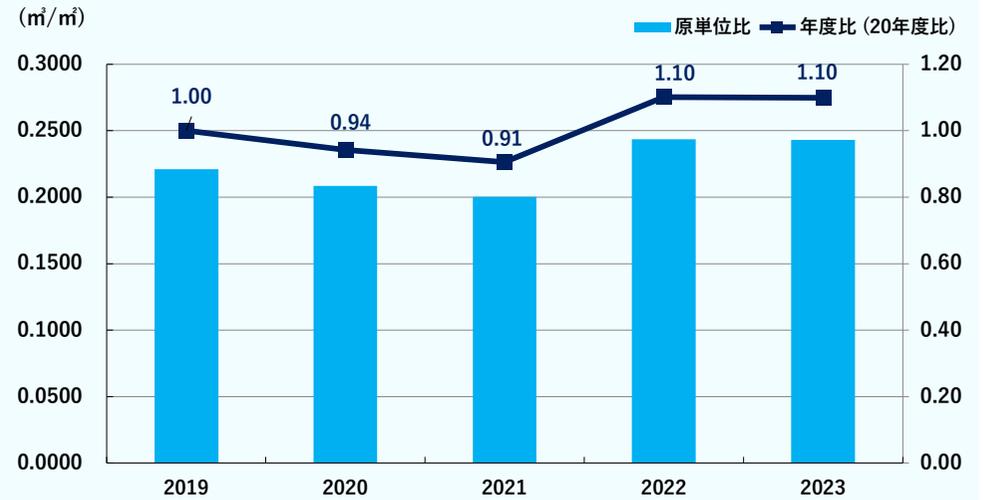

CO<sub>2</sub> 排出量

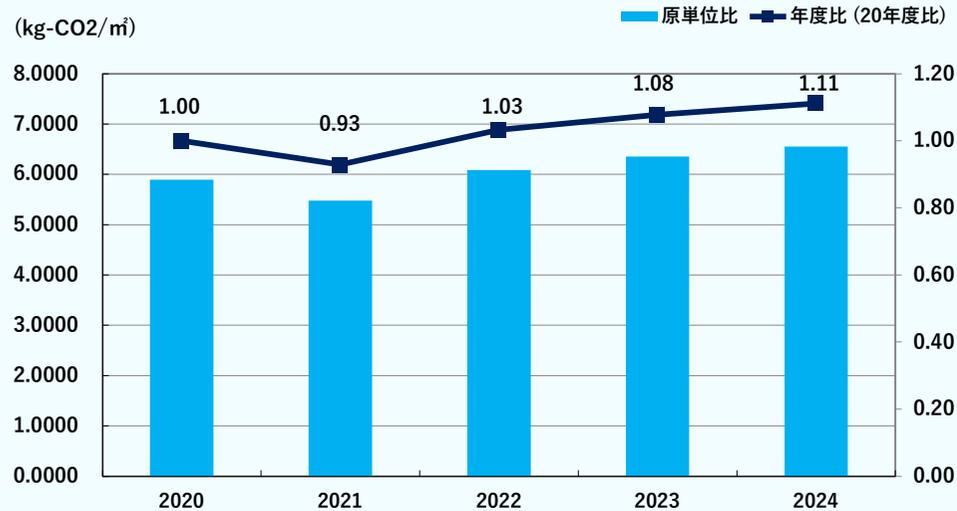

廃棄物総排出量

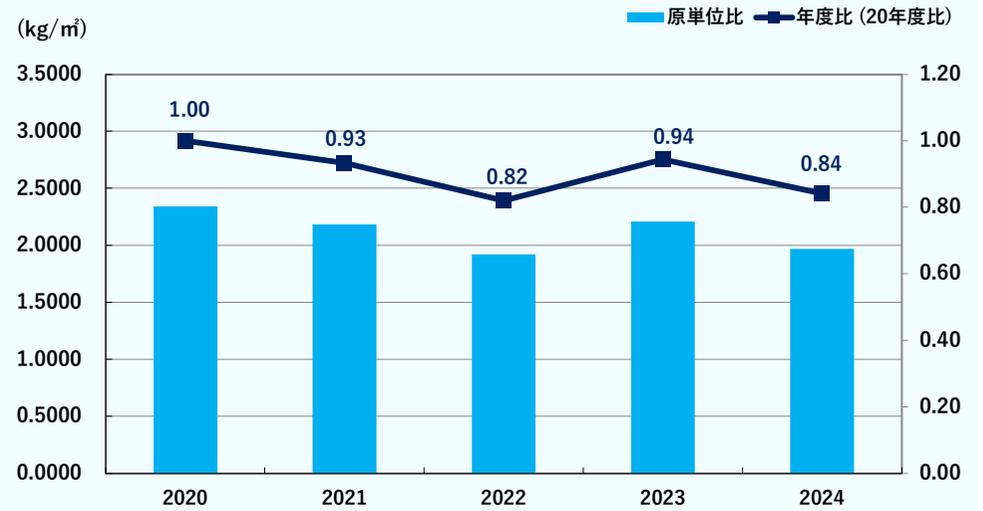

(注)年度表記で表しています。

基板4事業所とは、長野事業所・東北事業所・大阪事業所・タイ事業所を指します。