


キョウデングループ環境データ(2023年度)


事業所名	エネルギー				廃棄物			水資源	水質測定結果(括弧内は各自治体の基準値) / 「-」は測定対象外							PRTR物質 移動量
	熱エネルギー 使用量	CO ₂ 排出量 (Scope1)	電気使用量	CO ₂ 排出量 (Scope2)	総排出量	再資源化量	再資源化率	井水・市水 使用量	pH	BOD	COD	SS	n-ヘキサン (鉱油類)	n-ヘキサン (動植物油類)	大腸菌群数	
	kL	t-CO ₂	kWh	t-CO ₂	kg	kg	%	千m ³	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	個/cm ³	
長野事業所	5,201	723	21,675,730	9,732	4,290	3,957	92	494	7.5-8.0 (5.8-8.6)	17 (30)	-	3.0 (50)	<1.0 (5)	<1.0 (30)	8 (3000)	14.1
東北事業所	2,743	353	10,355,212	4,939	2,326	1,996	86	363	6.04-7.81 (6-8)	7 (12)	-	7.0 (30)	-	-	-	11.0
プレマルチセンター	1,924	600	6,844,902	2,067	1,548	1,453	94	148	7.3-7.6 (5.8-8.6)	16 (20)	-	3.5 (40)	<0.5 (5)	<0.5 (10)	-	
大阪事業所	3,721	730	14,764,805	4,592	1,912	1,032	54	301	6.8-7.7 (5.8-8.6)	12 (20)	12 (20)	4 (25)	2.8 (3)	2.8 (3)	検出せず (3000)	21.8
めっきセンター	369	293	872,478	271	97	0	0	57	6.9-8.0 (5.7-8.7)	10 (600)	(-)	4.4 (300)	<1.0 (5)	1.7 (30)	-	
静岡事業所 (キョウデンレジジョン)	2,602	109	6,913,900	3,118	327	278	85	22	特定施設対象外							-
タイ事業所 (KYODEN(THAILAND)CO.,LTD.)	4,569	727	46,221,708	28,163	8,494	6,792	80	698	7.98 (5.5-9.0)	16.74 (500)	63.5 (750)	6.50 (200)	-	-	-	海外のため 法規制対象外

キョウデングループ 基板4事業所 環境データ


電気使用量

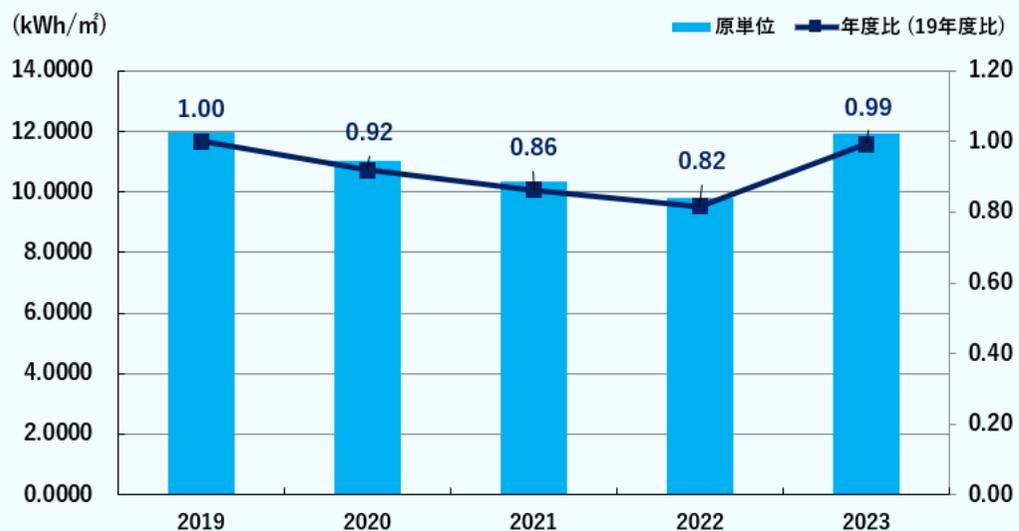


水使用量

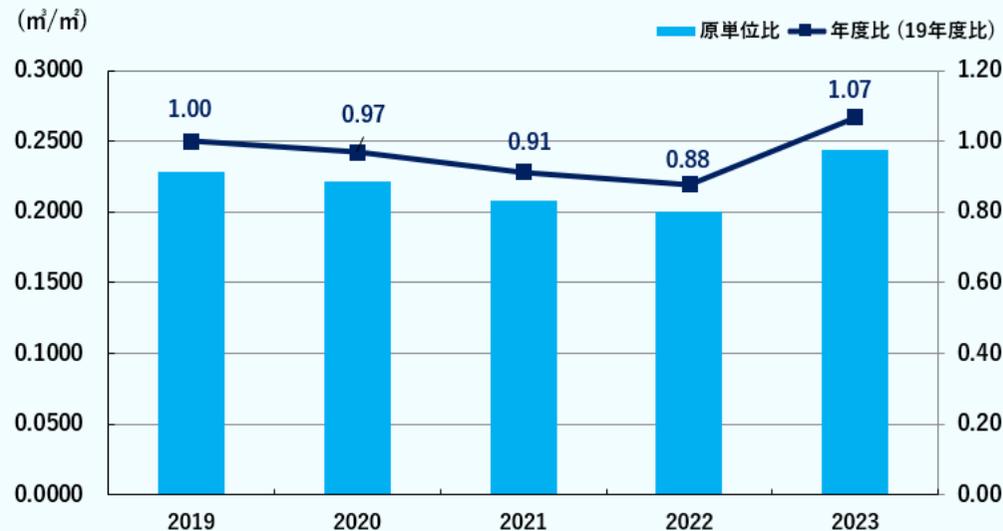

CO₂ 排出量

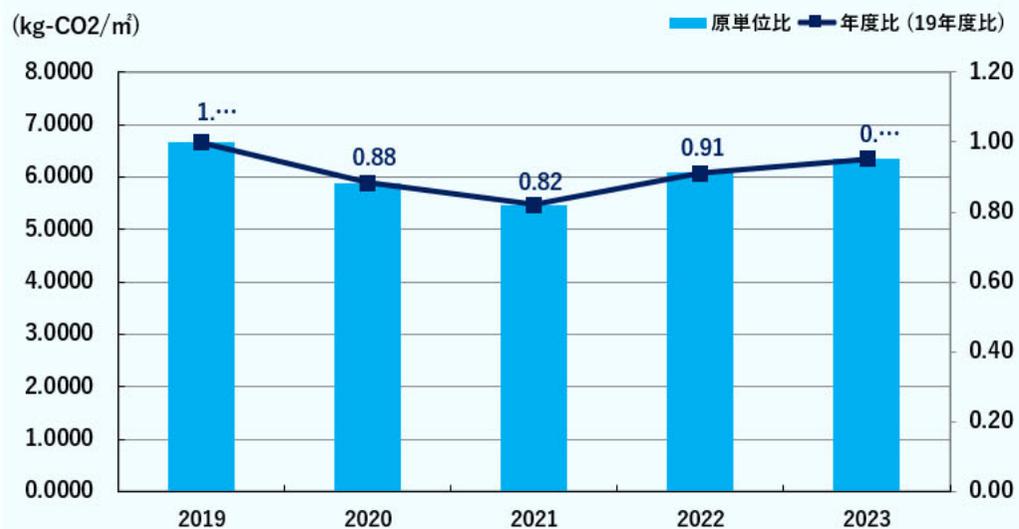

廃棄物総排出量

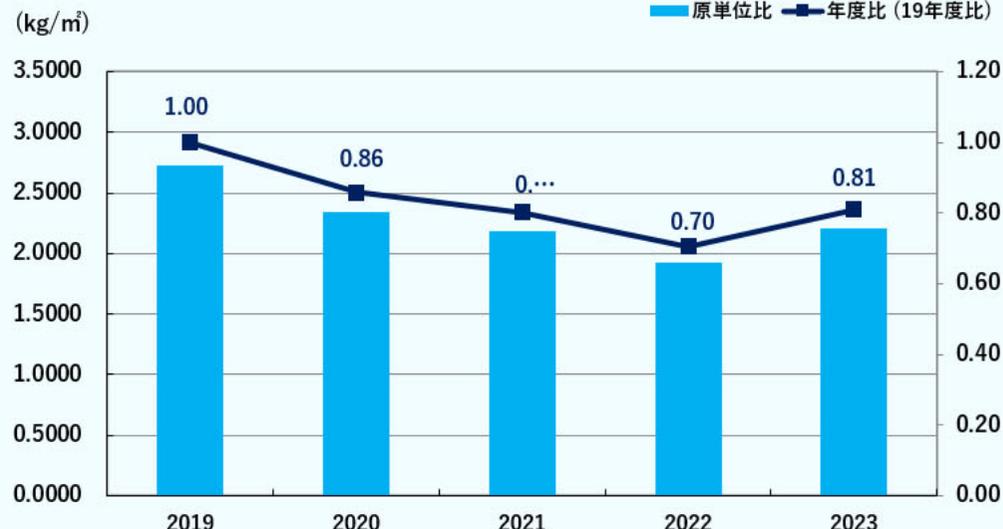

(注)年度表記で表しています。

基板4事業所とは、長野事業所・東北事業所・大阪事業所・タイ事業所を指します。2019年度には横浜事業所(2019年度閉鎖)が含まれています。